

*Проектная документация на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Республика Карелия, Сегежский район,
пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 1*

Том 5

Система отопления

Проектная организация: ООО «САПР», г. Петрозаводск.

Шифр общего комплекта: 56-СР/15

Шифр тома: 56-СР/15-0В

Директор:

Клименко С.В

Главный инженер проекта:

Дмитриев А.В

2015г.

Состав рабочей документации

<i>№ п./п.</i>	<i>Наименование</i>	<i>Примечание</i>
<i>Том 1</i>	<i>Пояснительная записка</i>	<i>56-СР/15-ПЗ</i>
<i>Том 2</i>	<i>Архитектурно-строительные решения</i>	<i>56-СР/15-АС</i>
<i>Том 3</i>	<i>Система электроснабжения</i>	<i>56-СР/15-ЭО</i>
<i>Том 4</i>	<i>Система водоснабжения и водоотведения</i>	<i>56-СР/15-ВК</i>
<i>Том 5</i>	<i>Система отопления</i>	<i>56-СР/15-ОВ</i>
<i>Том 6</i>	<i>Проект организации капитального ремонта</i>	<i>56-СР/15-ПОКР</i>
<i>Том 7</i>	<i>Сметная документация</i>	<i>56-СР/15-СД</i>
<i>Том 8</i>	<i>Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности</i>	<i>56-СР/15-СД</i>
<i>Том 9</i>	<i>Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности</i>	<i>56-СР/15-СД</i>

Содержание

Лист	Наименование	Примечание
	<u>Текстовая часть</u>	
1	Содержание	
2	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	
3	Общие указания	
	<u>Графическая часть</u>	
4	АксонOMETрическая системы отопления	

Технические решения, принятые в проектной документации соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Главный инженер проекта Дмитриев А.В.

56-CP/15- 0B

						56-CP/15- 0B		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Инф. № подл.	Разработал	Денисов				ООО "САПР"		
	Н. контроль	Дмитриев						
	ГИП	Дмитриев						
						Стадия	Лист	Листов
						P	1	4

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
СНиП 41-01-2003	Отопление, вентиляция и кондиционирование	
СП 7.13130.2009	Отопление, вентиляция и кондиционирование	
	Противопожарные требования.	
ГОСТ 30494-96	Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата	
	в помещениях	
СНиП 3.05.01-85	Внутренние санитарно-технические системы	
серия 4.904-69	Детали крепления санитарно-технических приборов и	
	трубопроводов	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
ОВ.С	Спецификация материалов, изделий и оборудования	1 л.

Согласовано				

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						56-CP/15- ОБ	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		2

Схема системы отопления

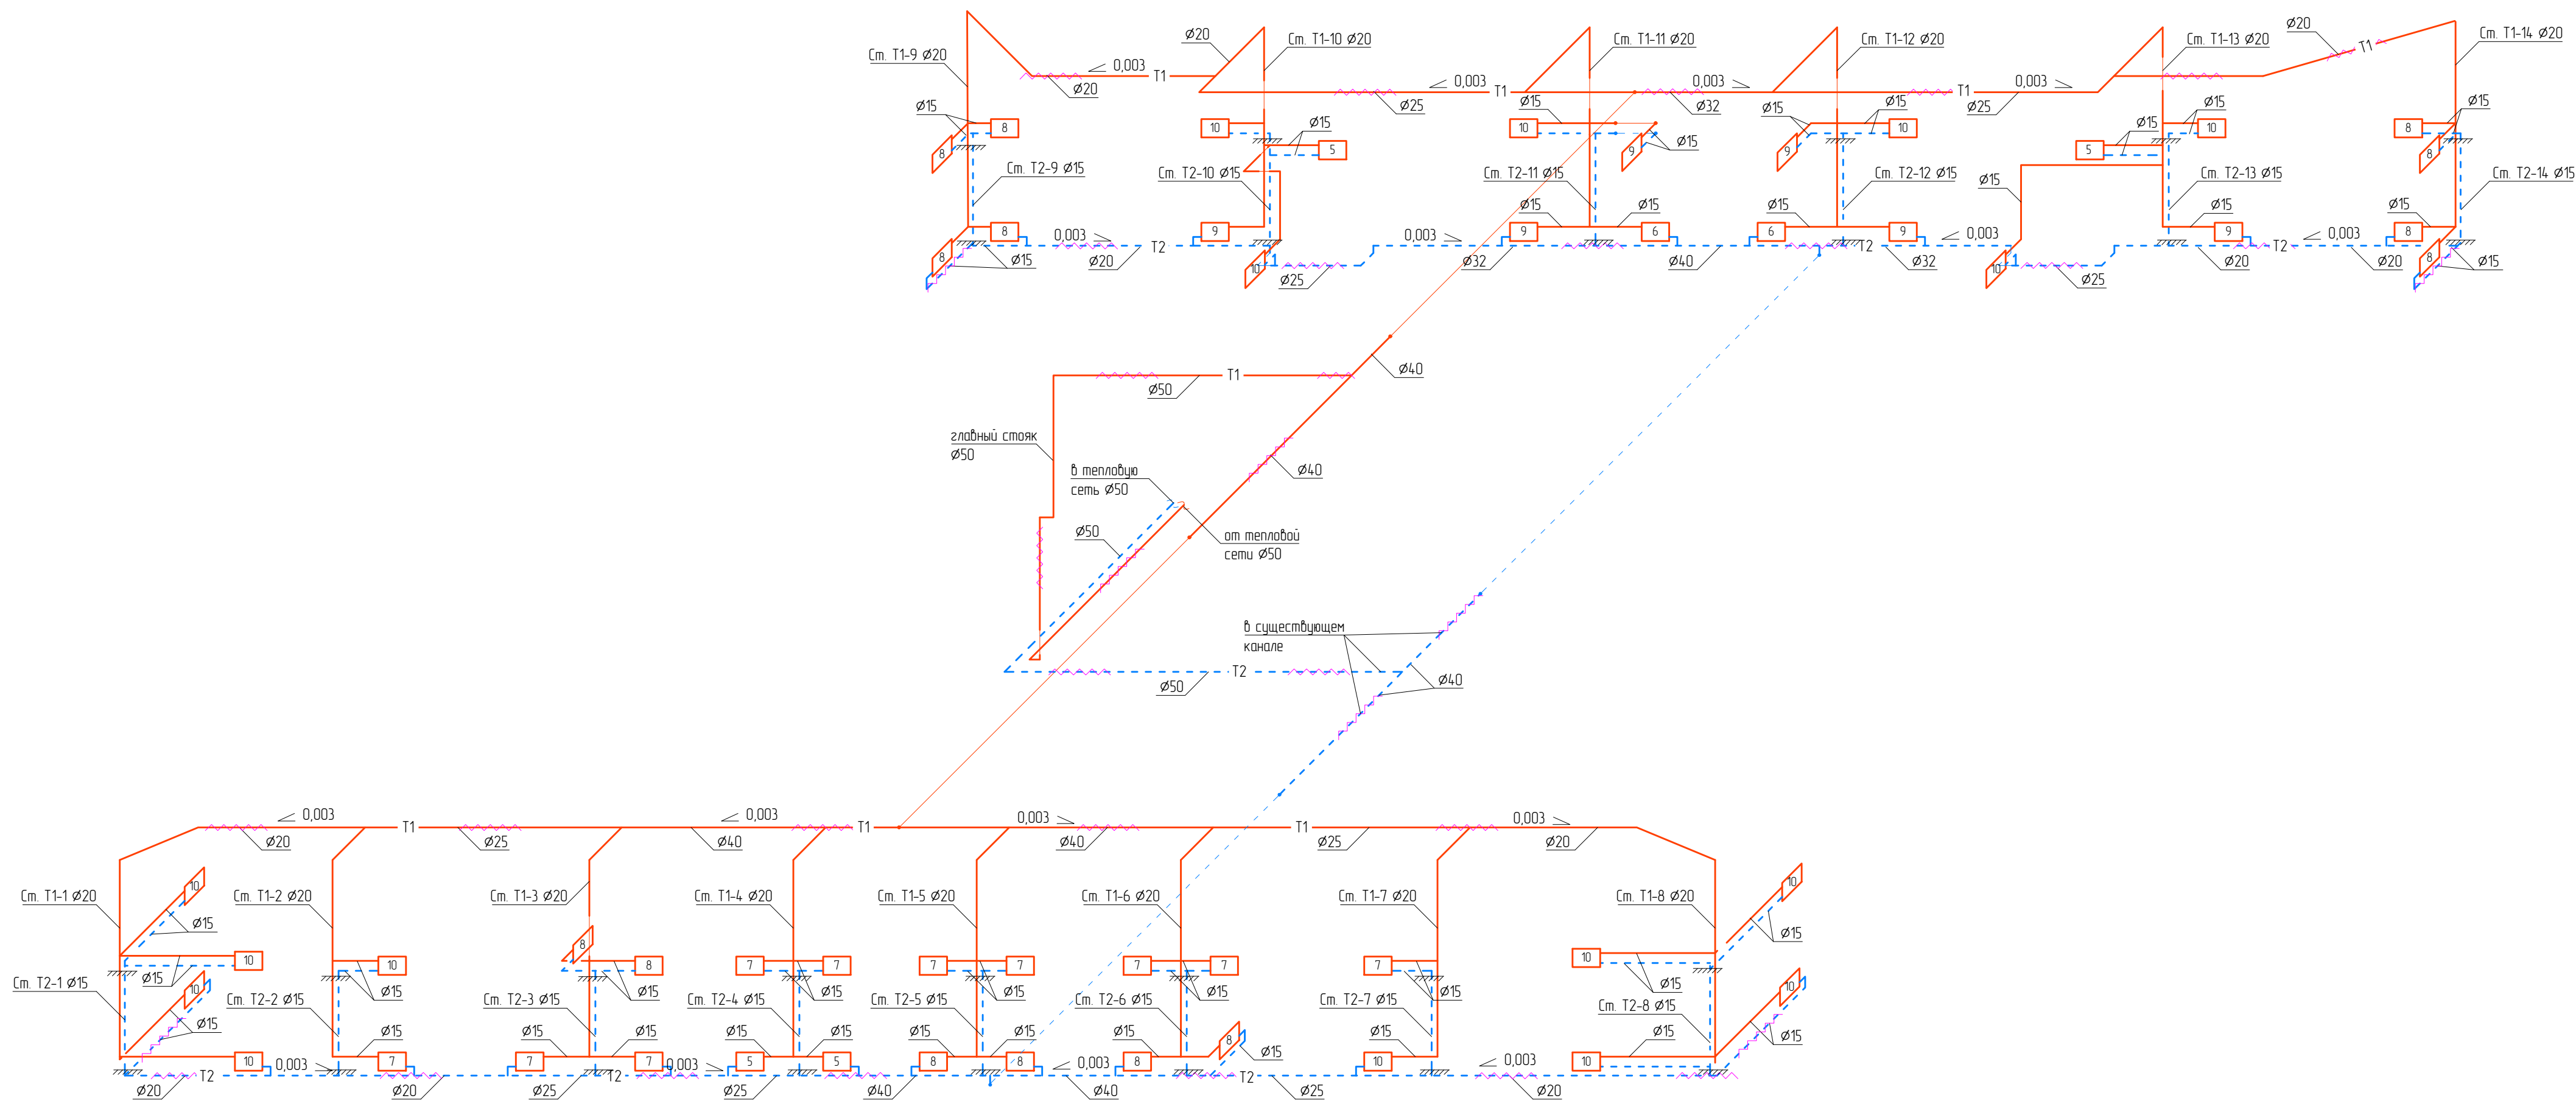

Согласовано					
Взам. инд. №					
Подпись и дата					
Инд. № подл.					

						56-CP/15- ВК			
						Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, пгт. Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 1			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление	Стация	Лист	Листов
Разработал	Денисов						Р	4	
Н. контроль	Дмитриев					Аксонаметрическая системы отопления	ООО "САПР"		
ГИП	Дмитриев								

Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Республика Карелия, Сегежский район, пгт. Надвоицы,
ул. Спиридонова, д. 1

Главный инженер проекта:

Дмитриев А.В.
подпись фамилия

2015

				Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отопление												
Согласовано <												