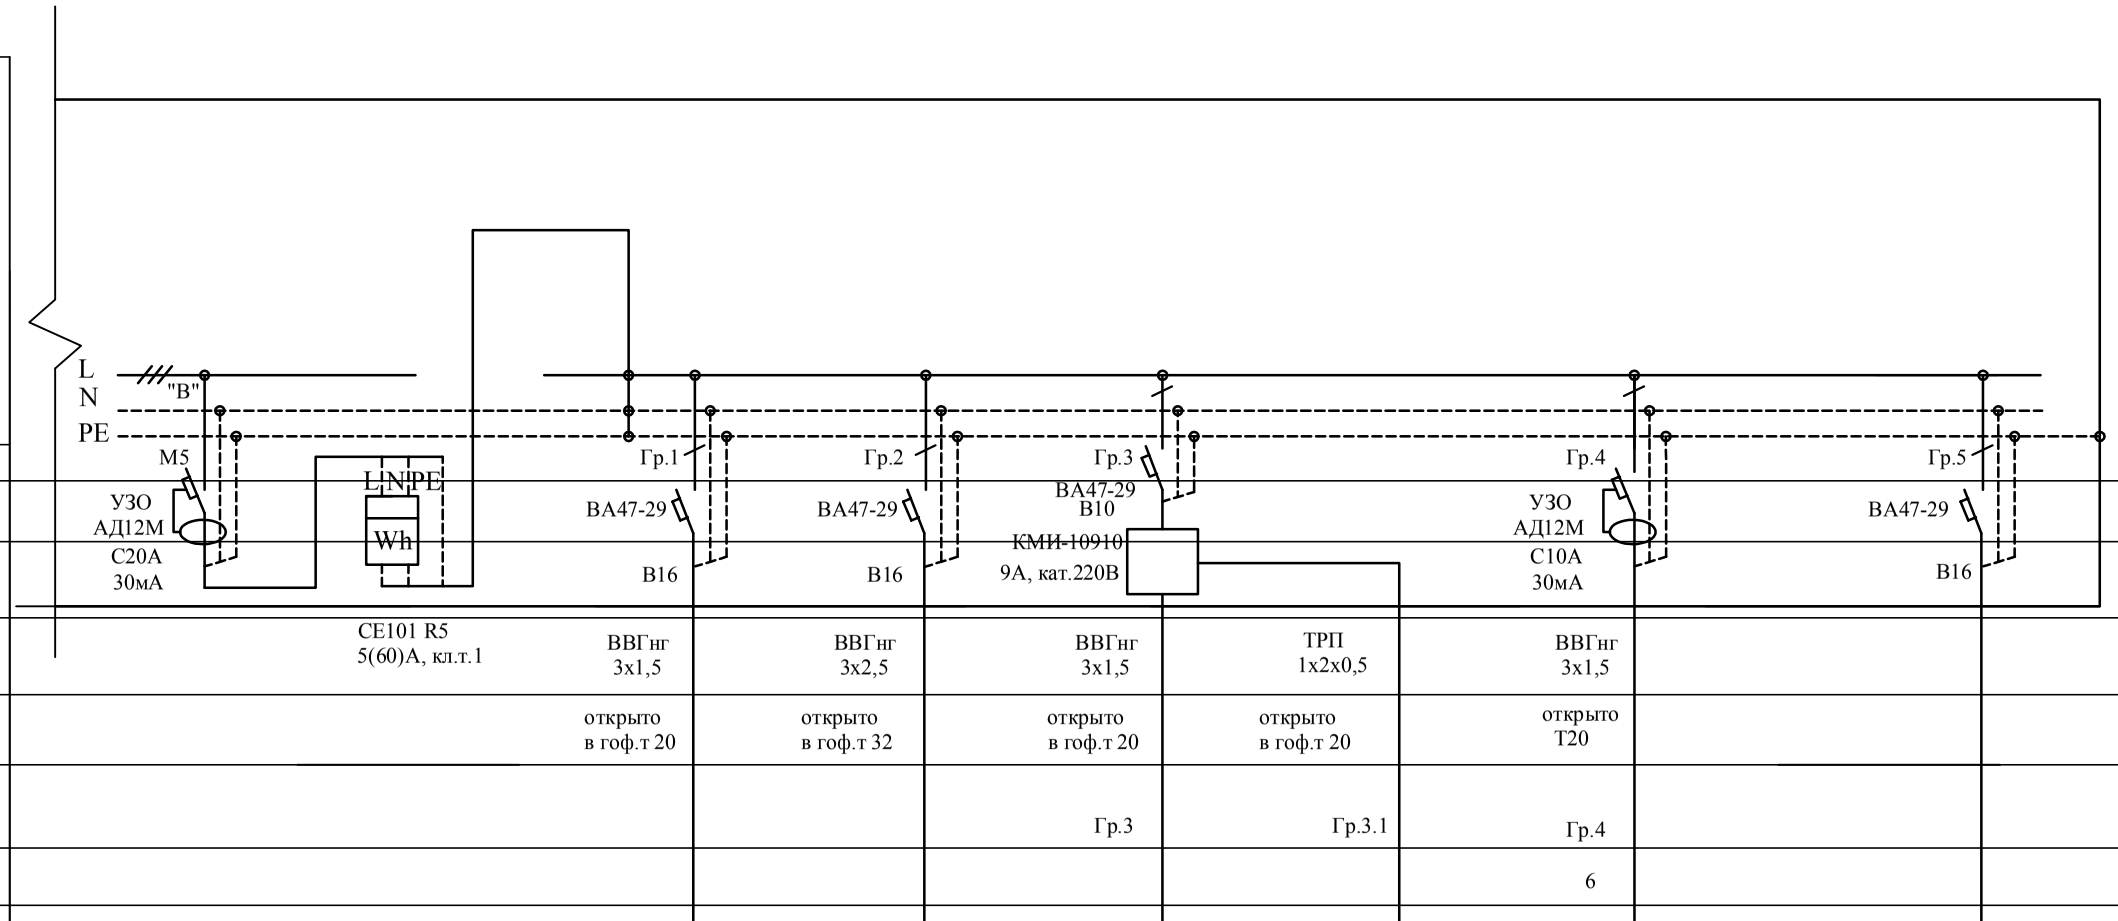

Тип щита Установленная и потребляемая мощность (кВт) Расчетный ток								
Номер группы			Гр.1	Гр.2	Гр.3		Гр.4	Гр.5
Тип автомата			ВА47-29	ВА47-29	ВА47-29 В10 КМИ-10910 9А, кат.220В		УЗО АД12М С10А 30мА	ВА47-29
Ток расцепителя атомата (А)			В16	В16				В16
Марка и сечение кабеля (провода) ($мм^2$)		СЕ101 R5 5(60)А, кл.т.1	ВВГнг 3х1,5	ВВГнг 3х2,5	ВВГнг 3х1,5	ТРП 1х2х0,5	ВВГнг 3х1,5	
Способ прокладки			открыто в гоф.т 20	открыто в гоф.т 32	открыто в гоф.т 20	открыто в гоф.т 20	открыто Т20	
Номер кабеля (провода) по плану					Гр.3	Гр.3.1	Гр.4	
Длина (м)							6	
Тип пускового или защитного аппарата, уставка реле или автомата (А)							Блок управления Supra Plus~230В	
Марка и сечение кабеля (провода) ($мм^2$)			ВВГнг 3х1,5				комплектно	
Способ прокладки			открыто Т20				термокабель	к датчику
Номер кабеля (провода) по плану								
Длина (м)				35	ΔU=0,2% 5		5	
Потребитель: Обозначение и номер на плане								
Потребитель: Номинал. мощность (кВт)	1,1	0,4	0,4	0,015		0,24		
Потребитель: Номинальный и пусковой ток (А)	5,0					1,1		
Потребитель: Наименование потребителя	Общедомовые нужды	Освещение л.к, входов в подъезд и чердака		Светильник освещения номера дома	Фотодатчик	Подогрев водопроводных труб замерзания	Резерв	

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата.

Инв.№ подл.

Изм.	кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
ГИП		Кухта			
Выполнил		Журавлева			
Проверил		Кухта			
Н.контр.		Калева			

ИТС-0011/15 ИОС 1.1

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: ул. Ленина, 4 в г. Олонец

Внутреннее электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
П	2.2	

Расчетная схема ГРЩ (окончание)

ООО ©"Инжтехстрой" г. Петрозаводск